



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III s. - 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico n. 14B1335-01/ 14C1335-01

Comune prelievo Limbardi Data prelievo 15-9-14

Punto prelievo F.P. Frazione S. Alibon de Regis

Esame chimico - fisico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Esame microbiologico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Parametri indicatori parte C ☐

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME ☐

NON CONFORME ☒

Presenza di coliformi.
PRESENZA DI ESCHERICHIA coli superiore
a quanto consigliato dal D.Lgs 31/2001

Data: 9-10-14

Il Dirigente Medico

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 17/09/2014


RAPPORTO DI PROVA N° 14B 1335/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	1335		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Alessandria G.		
Verbale di prelievo n.:	203		
Comune:	Limbadi		
Punto di prelievo:	F.P. Fraz. San Nicola De Legistis		
Data prelievo	15.09.2014	Data ricevimento:	15.09.2014
Data inizio analisi:	15.09.2014	Data fine analisi:	16.09.2014
Note:	Segnalazione prot. N. 36563 del 16/09/2014		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	10	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	2	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012



IL RESPONSABILE
 Dott.ssa Angela M. Diano

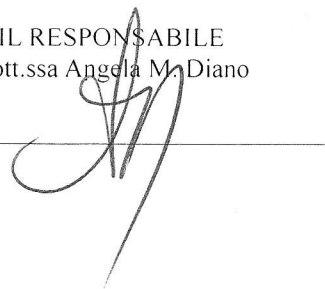

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 22/09/2014

Rapporto di Prova N° 14C1335/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1335		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	G. Alessandria		
Verbale di prelievo n.:	203		
Comune:	Limbadi		
Punto di prelievo:	San Nicola Legistis - Fontana Pubblica		
Data prelievo	15/09/2014	Data ricevimento:	15/09/2014
Data inizio analisi:	15/09/2014	Data fine analisi:	16/09/2014

Note:

	Valore	Valore Limite D.Lgs. 31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	7,8	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	Potenzimetrico APAT 2060
Conducibilità	311	2500	µS/cm 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0,2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH ₄ ⁺)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO ₂ ⁻)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	<0,05	Valore consigliato 0,2 mg /L	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4080
Fluoruri (F)	0,40	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO ₂ ⁻)	<50	700	µg/L	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl ⁻)	28	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO ₃ ⁻)	8	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO ₄ ²⁻)	13	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na ⁺)	29	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K ⁺)	6		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg ²⁺)	10-		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca ²⁺)	30		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	<20	200	µg/L	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
Dott. Francesco Gionfriddo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.